



Détails des résultats obtenus au test d'agrément ministériel



> Conditions générales du test

- Durée du test : 38 semaines
- Nombre d'échantillons prélevés : 26
- Nombre de phases de test : 10 phases découpées en :


- 5 phases à 100 % de charge
- 2 phases à 50 % de charge
- 1 phase à 150 % de charge
- 1 phase « vacances » de 2 semaines sans alimentation en eaux usées
- 2 phases avec 24h de coupure d'électricité

> Normes de rejet

- MES : 30 mg/litre maxi
- DBO5 : 35 mg/litre maxi

Le meilleur résultat de certification C.E. avec 98,1% d'abattement en M.E.S.

I RÉSULTATS

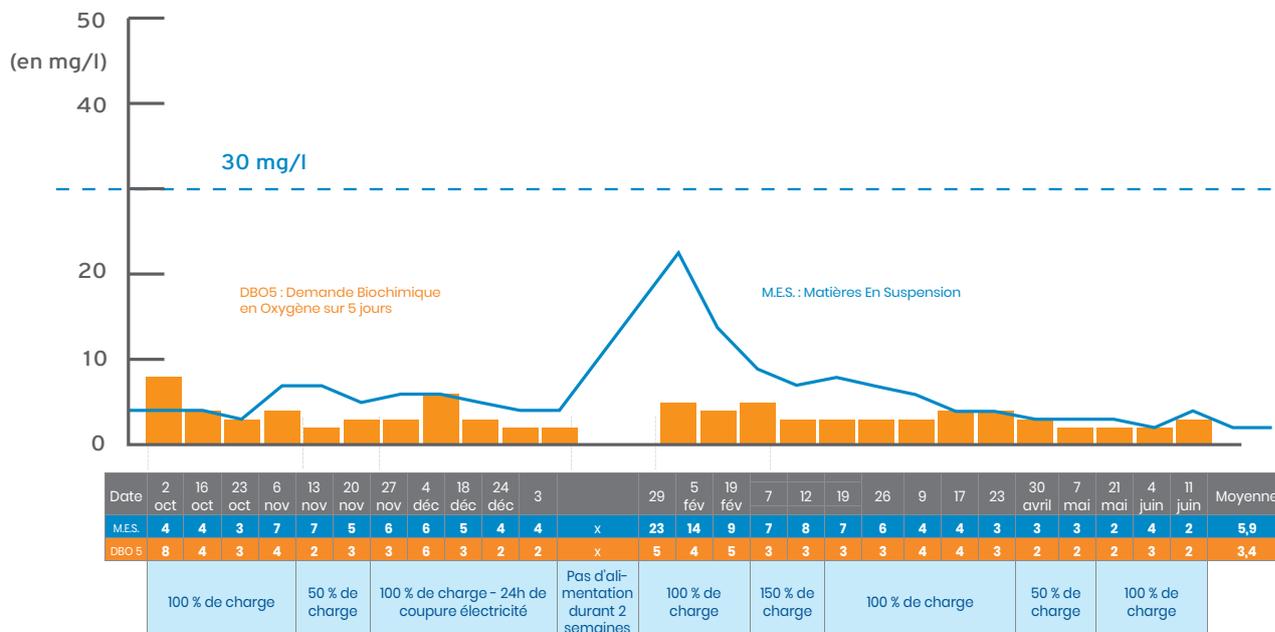

Conclusion

→ **Quelles que soient** les conditions du test, les résultats sont très homogènes et largement conformes à la norme. Ces résultats s'expliquent notamment par les **3 brevets déposés** par INNOCCLAIR en 2014.